

+/- 0.000 = 189,75 m.n.m (Bpv) = výška podlahy v autodlině

STUPEŇ:DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY:APS - 441/19 FORMÁT: 2x A4 DATUM: 12/2019
AKCE: SANACE HAVARIJNÍHO STAVU PODLAHY GARÁŽE V SUTERÉNU PROVOZNÍ BUDOVY ÚŘADU VLADY ČR	


ZHOTOVITEL:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pavel Šlechta
VYPRACOVAL:	Ondřej Zach
OBJEDNATEL:	Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
LOKALITA:	nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1; p.č. 692 k.ú. Malá strana

ČÁST:	D.1.4 EL
Elektroinstalace	

Č. VYKRESU	Č. PARÉ
D.1.4 EL - b.02	
MĚŘÍTKO	
--	

Schéma zapojení rozváděče R3 - úprava stávajícího stavu

R3-ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE

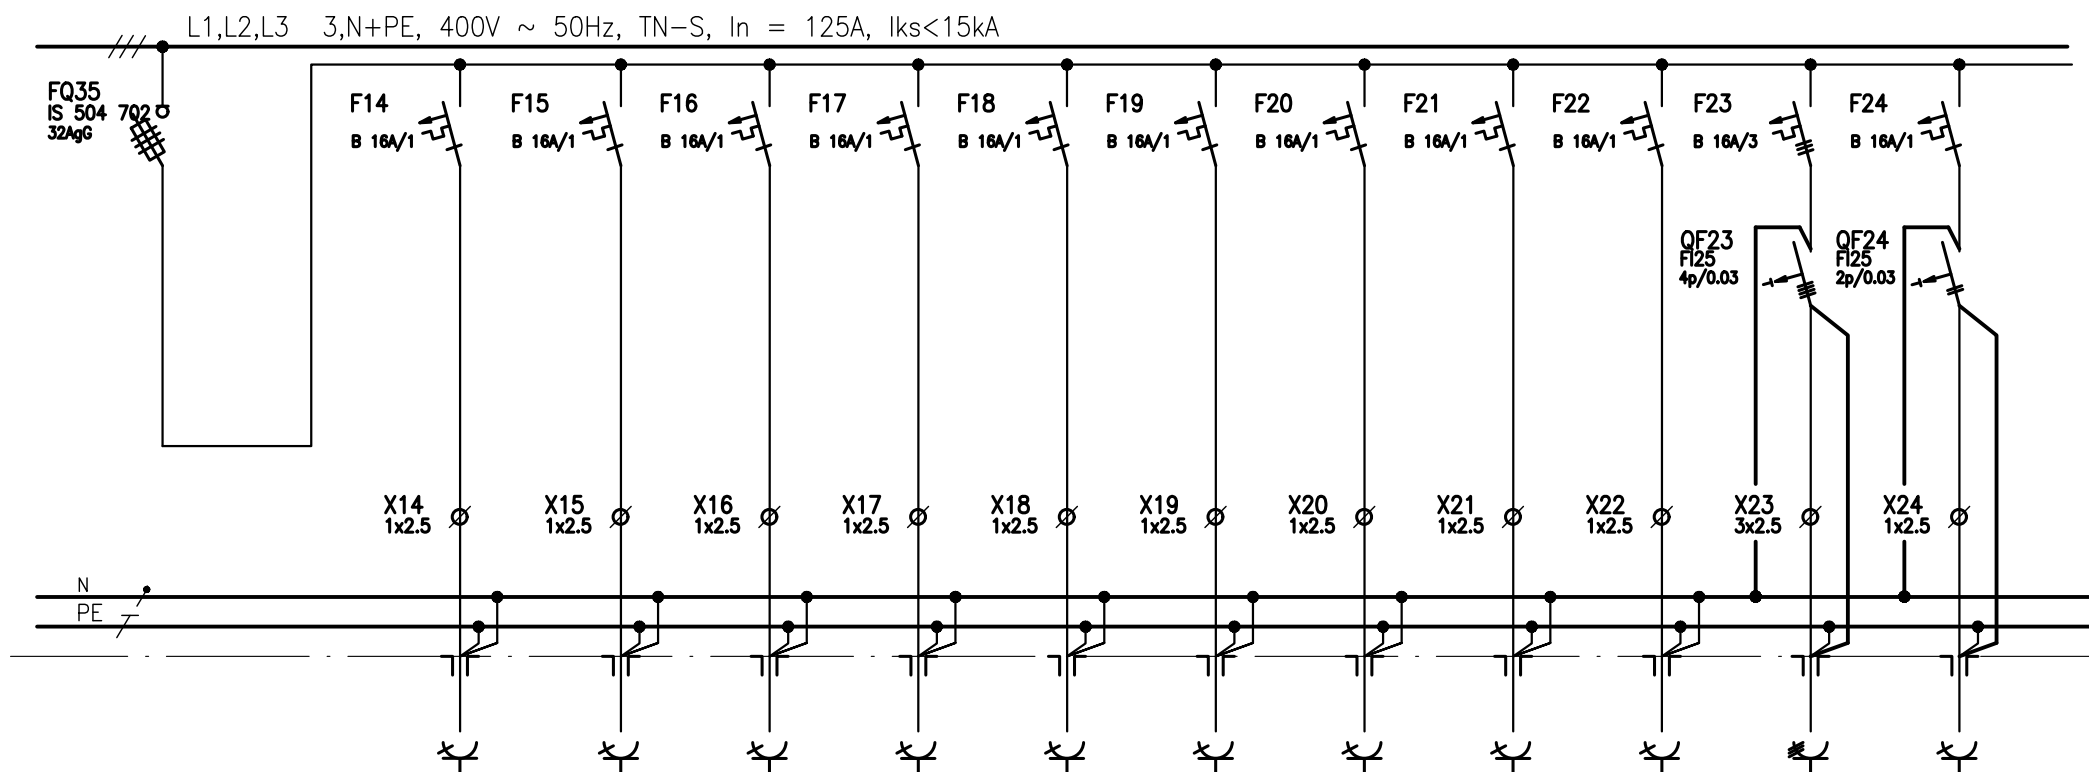


Č.VÝVODU:
NÁZEV ZAŘ.:
UKONČENÍ:
TYP KABELU:
OZN.KABELU:
Pi [kW]:
DĚLKA [m]:
UMÍSTĚNÍ:

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKY PROVOZ	KOMBI ZÁSUVKA	ZÁSUVKY STAVENIŠTĚ
Z.14	Z.15	Z.16	Z.17	Z.18	Z.19	Z.20	Z.21	Z.22	Z.23	Z.24
CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY 3Cx2.5	CYKY(J) 5x2.5	CYKY(J) 3x2.5

STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKOVÉ VÝVODY – ZACHOVAT BEZE ZMĚN

STÁVAJÍCÍ JISTIČOVÁ
REZERVA – DOPLNIT CHRÁNIČ A
VYUŽIT PRO PŘIPOJENÍ STAVENIŠTNÍCH
ZÁSUVK

R3-ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE

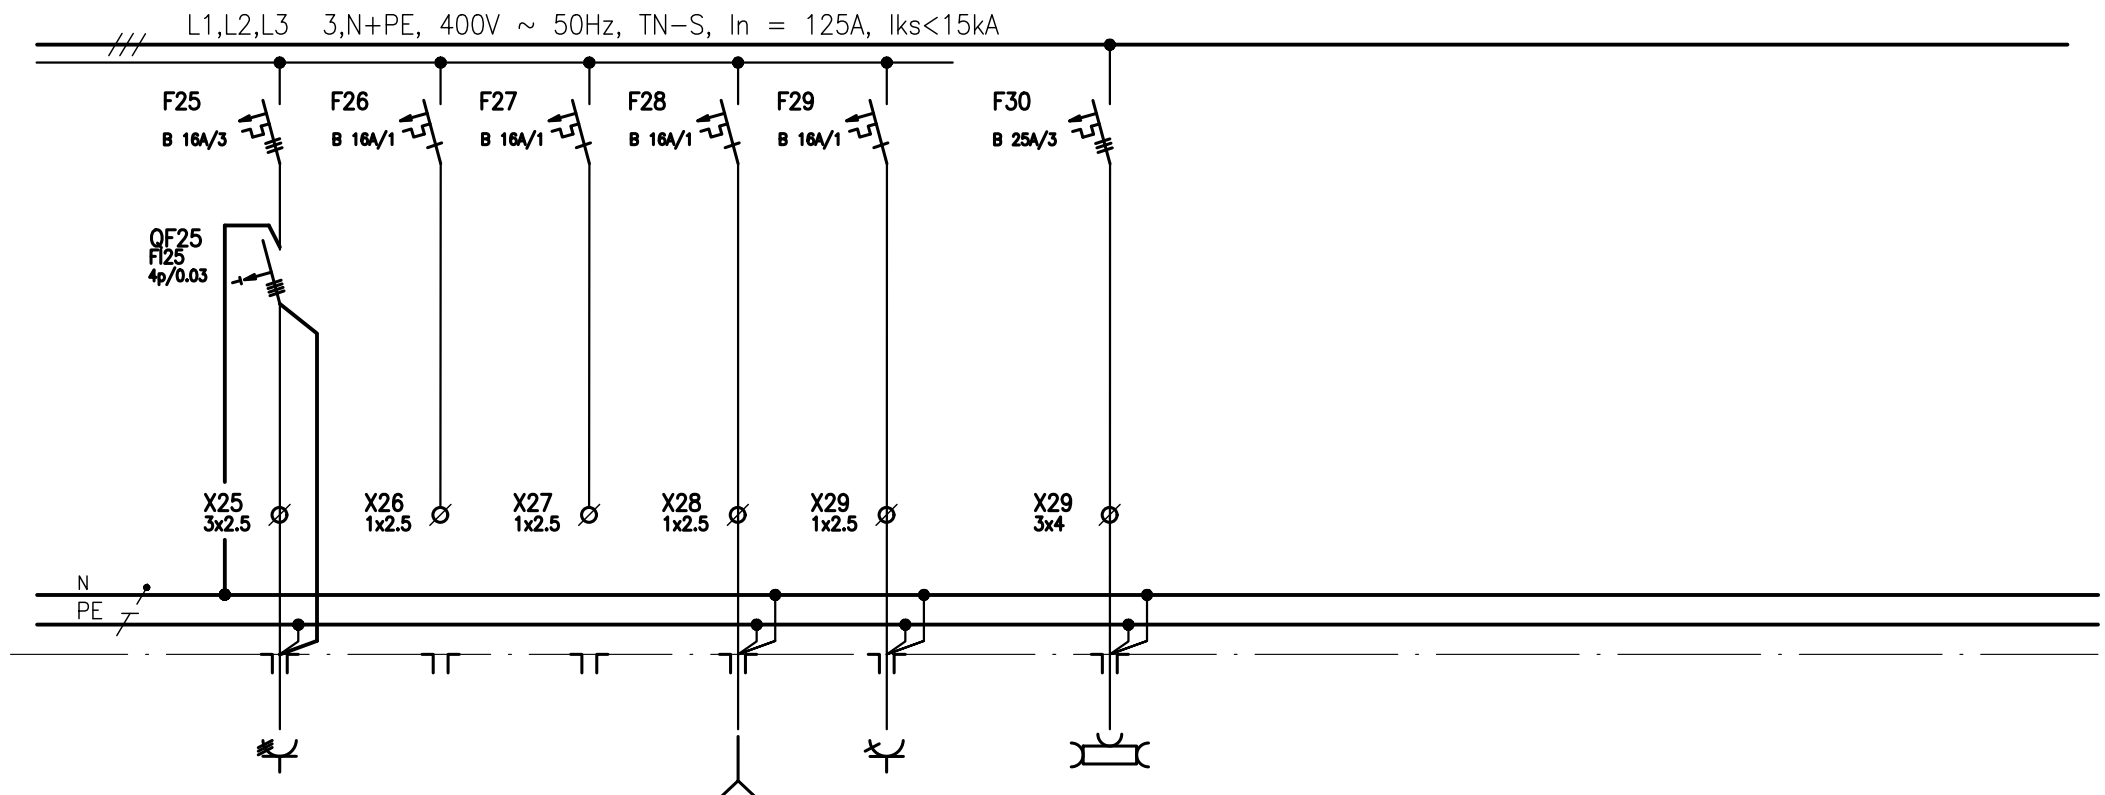

Č.VÝVODU:	25	26	27	28	29	30
NÁZEV ZAŘ.:	ZÁSUVKY STAVENIŠTĚ	REZERVA	REZERVA	POHON ROLETY	ZÁSUVKY PROVOZ	ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE
UKONČENÍ:	Z.25			XV.28	Z.29	ZS.1.7
TYP KABELU:	CYKY(J) 5x2.5			CYKY 3Cx2.5	CYKY(J) 3x2.5	CYKY(J) 5x4
OZN.KABELU:						
Pi [kW]:						
DÉLKA [m]:						
UMÍSTĚNÍ:	STÁVAJÍCÍ JISTIČOVÁ REZERVA – VYMĚNIT JISTIČ Z 1F NA 3F, DOPLNIT CHRÁNIČ A VYUŽÍT PRO PŘÍPOJENÍ STAVENIŠTNÍ ZÁSUVKY 3F	STÁVAJÍCÍ JISTIČOVÉ VÝVODY – ZACHOVAT BEZE ZMĚN			NOVÝ JISTIČOVÝ VÝVOD	